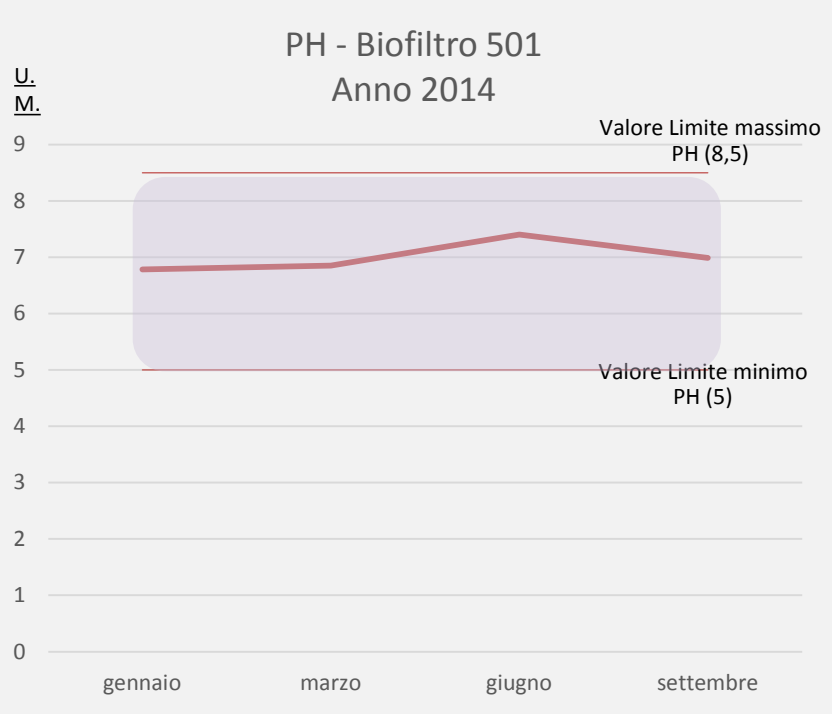
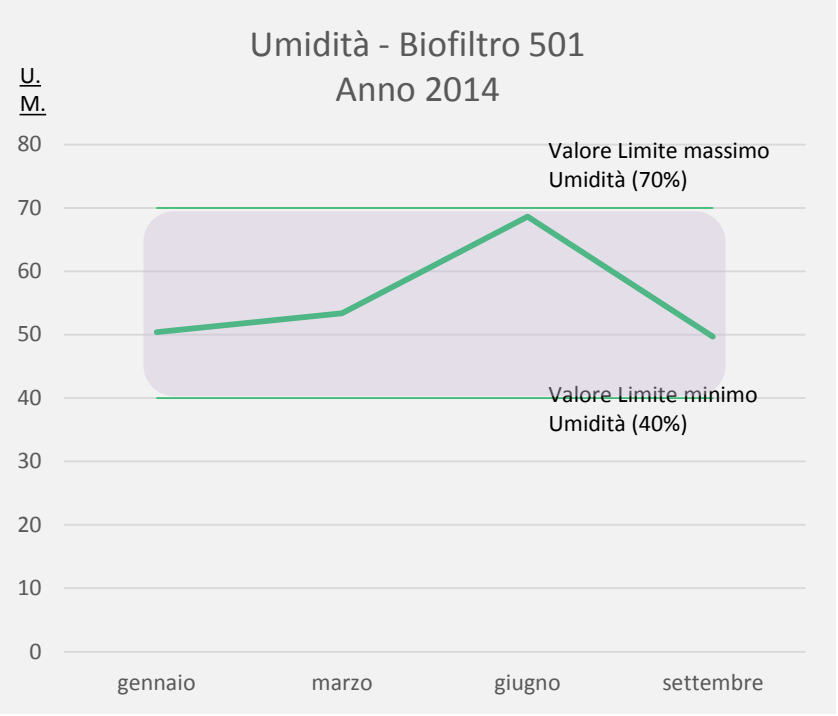
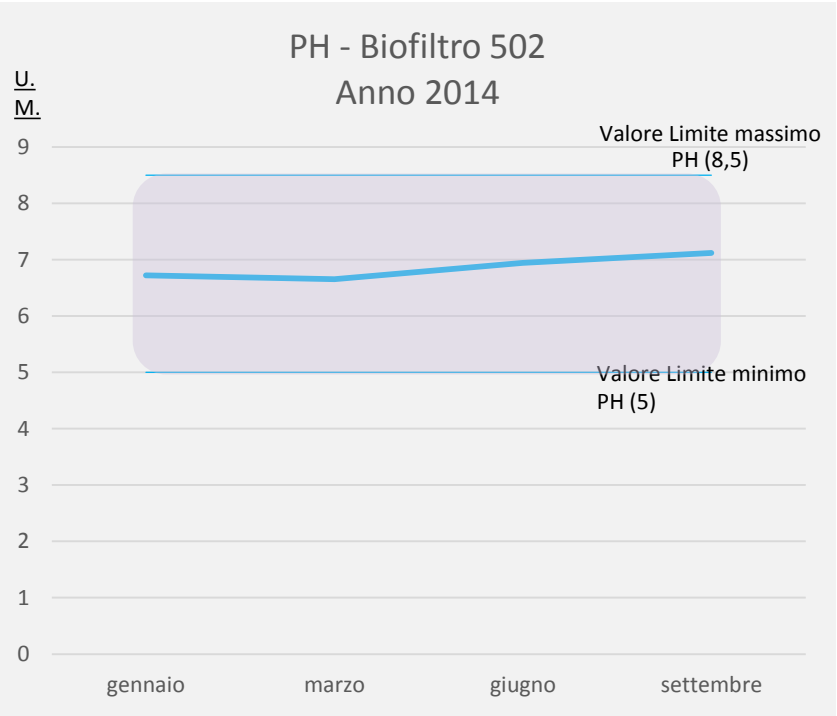
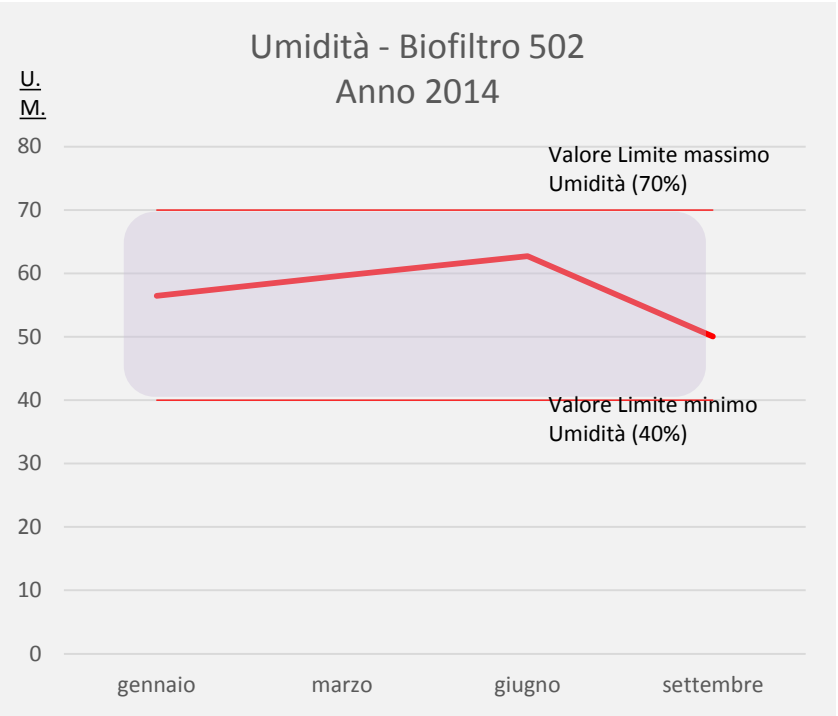
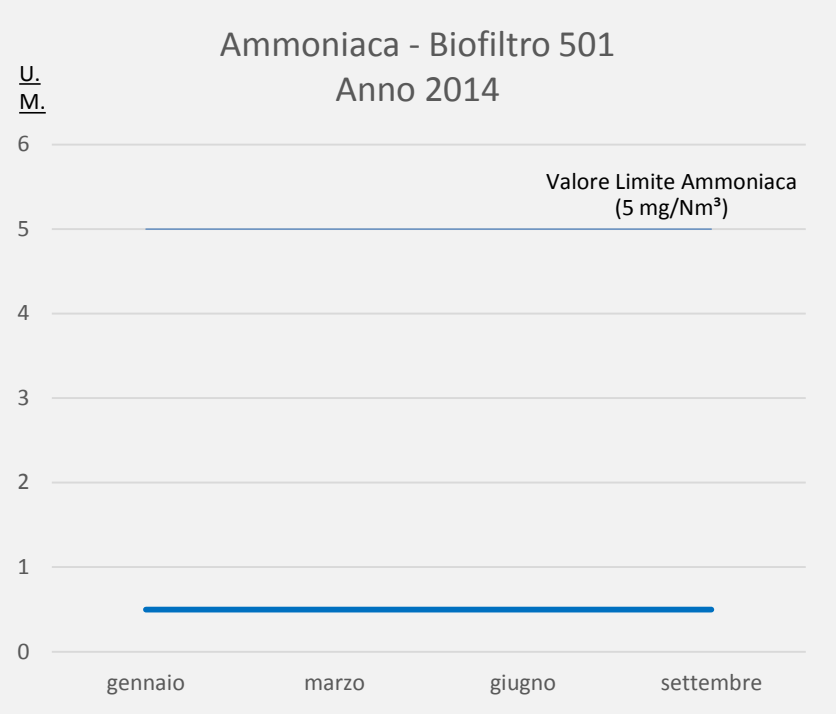
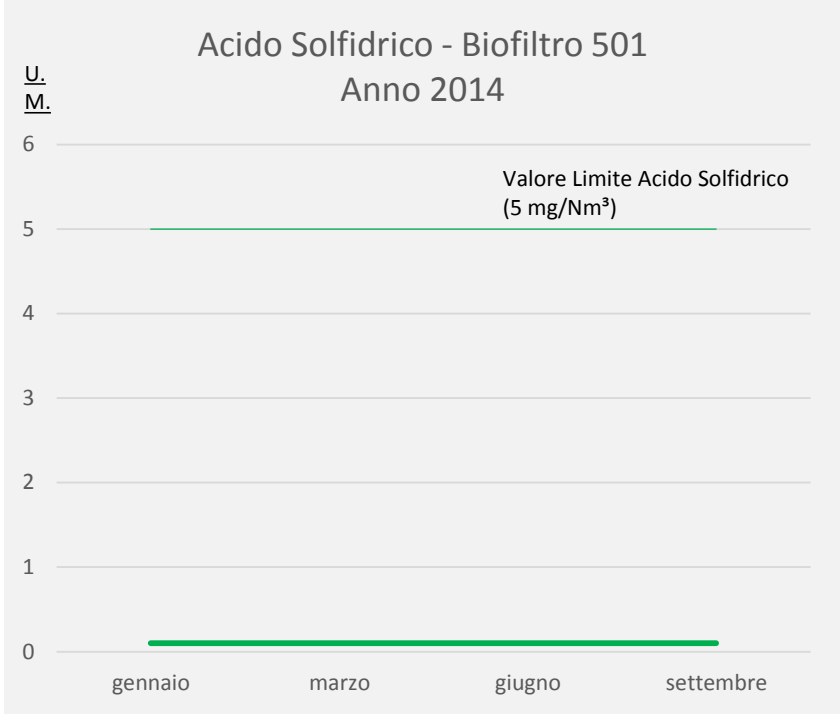

PH - Biofiltro 501
Anno 2014
U.
M.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Valore Limite massimo
PH (8,5)
Valore Limite minimo
PH (5)
gennaio
marzo
giugno
settembre


Umidità - Biofiltro 501
Anno 2014
U.
M.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Valore Limite massimo
Umidità (70%)
Valore Limite minimo
Umidità (40%)
gennaio
marzo
giugno
settembre

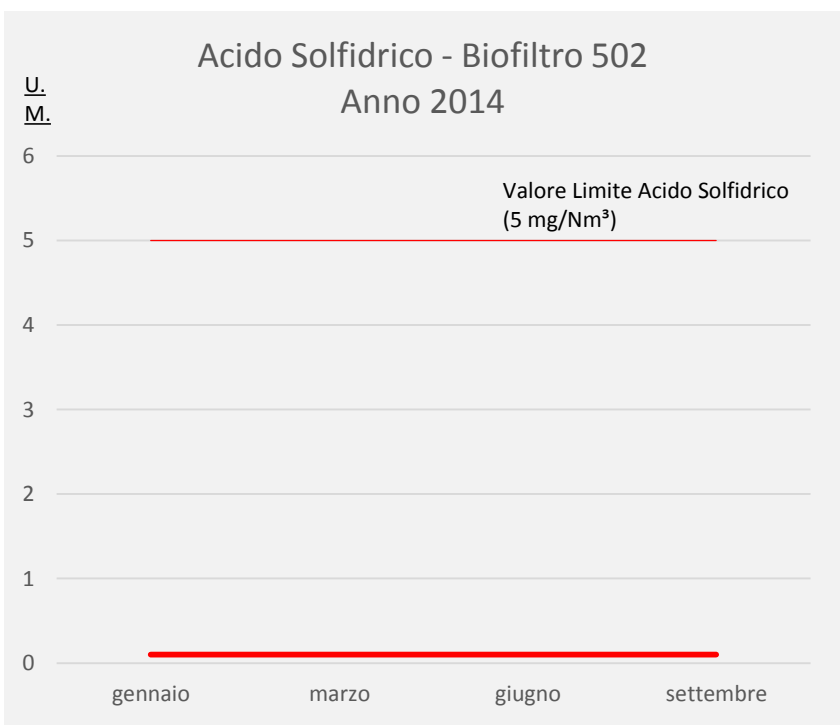

PH - Biofiltro 502
Anno 2014
U.
M.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Valore Limite massimo
PH (8,5)
Valore Limite minimo
PH (5)
gennaio
marzo
giugno
settembre


Umidità - Biofiltro 502
Anno 2014
U.
M.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Valore Limite massimo
Umidità (70%)
Valore Limite minimo
Umidità (40%)
gennaio
marzo
giugno
settembre


Ammoniaca - Biofiltro 501
Anno 2014
U.
M.
6
5
4
3
2
1
0
Valore Limite Ammoniaca
(5 mg/Nm³)
gennaio
marzo
giugno
settembre


Acido Solfidrico - Biofiltro 501
Anno 2014
U.
M.
6
5
4
3
2
1
0
Valore Limite Acido Solfidrico
(5 mg/Nm³)
gennaio
marzo
giugno
settembre


Ammoniaca - Biofiltro 502
Anno 2014
U.
M.
6
5
4
3
2
1
0
Valore Limite Ammoniaca
(5 mg/Nm³)
gennaio
marzo
giugno
settembre


Acido Solfidrico - Biofiltro 502
Anno 2014
U.
M.
6
5
4
3
2
1
0
Valore Limite Acido Solfidrico
(5 mg/Nm³)
gennaio
marzo
giugno
settembre

ACQUE DI SCARICO ANNO 2014

SCALA QUALITATIVA	Ottimo	Distinto	Eccellente	Buono	Sufficiente
COD	0-32 mg/l	33-64 mg/l	65-96 mg/l	97-128 mg/l	129-160 mg/l
BOD5	0-8 mg/l	09-16 mg/l	17-24 mg/l	25-32 mg/l	33-40 mg/l
Solidi Sosp.	0-16 µg/l	17-32 µg/l	33-48 µg/l	49-64 µg/l	65-80 µg/l
Alluminio	0-200 µg/l	201-400 µg/l	401-600 µg/l	601-800 µg/l	801-1000 µg/l
Ferro	0-400 µg/l	401-800 µg/l	801-1200 µg/l	1200-1600 µg/l	1600-2000 µg/l
Piombo	0-40 µg/l	41-80 µg/l	81-120 µg/l	121-160 µg/l	161-200 µg/l

Tabella 1

		MEDIA TRIMESTRALE DEI VALORI			
Analiti	Valore limite	Gennaio	Marzo	Giugno	Settembre
COD	160 mg/l	17 mg/l	28,66 mg/l	77 mg/l	46,66 mg/l
BOD5	40 mg/l	5 mg/l	9,3 mg/l	24,66 mg/l	12 mg/l
Solidi Sosp.	80 µg/l	1,3 µg/l	9,2 µg/l	7,6 µg/l	5,16 µg/l
Alluminio	1000 µg/l	14,3 µg/l	14,86 µg/l	9,3 µg/l	3,55 µg/l
Ferro	2000 µg/l	9,49 µg/l	38,53 µg/l	72,55 µg/l	10,43 µg/l
Piombo	200 µg/l	0,9 µg/l	1,38 µg/l	1,73 µg/l	0,8 µg/l

Tabella 2

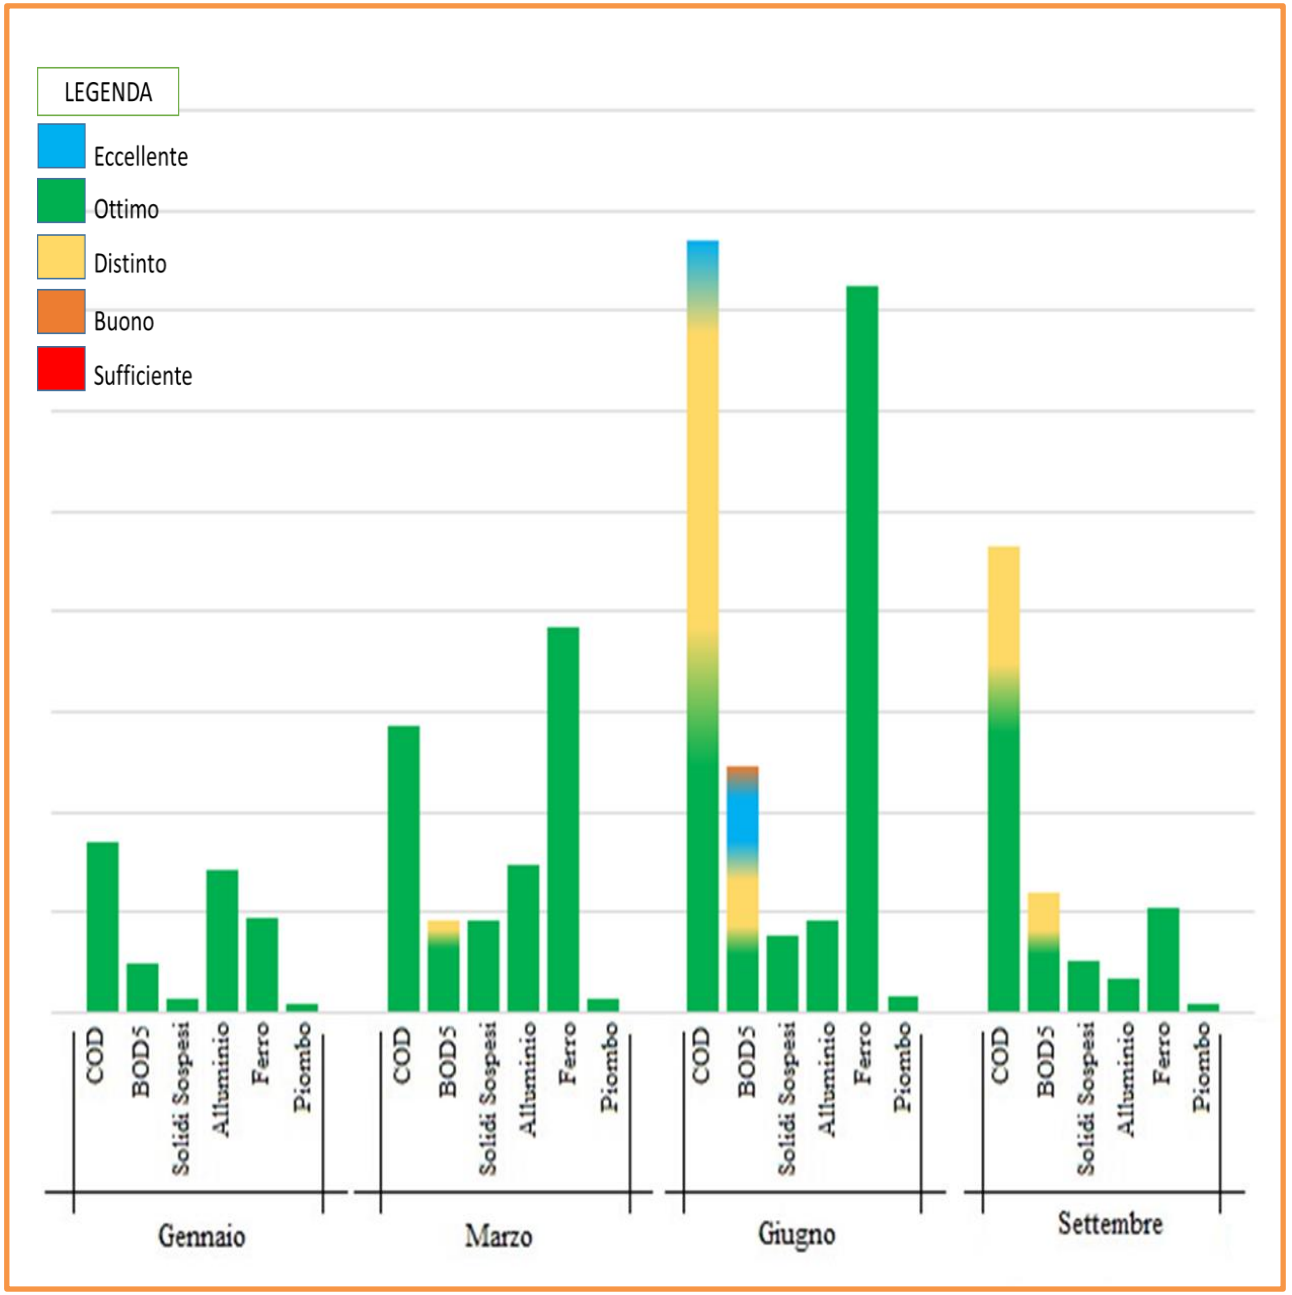


Figura 1